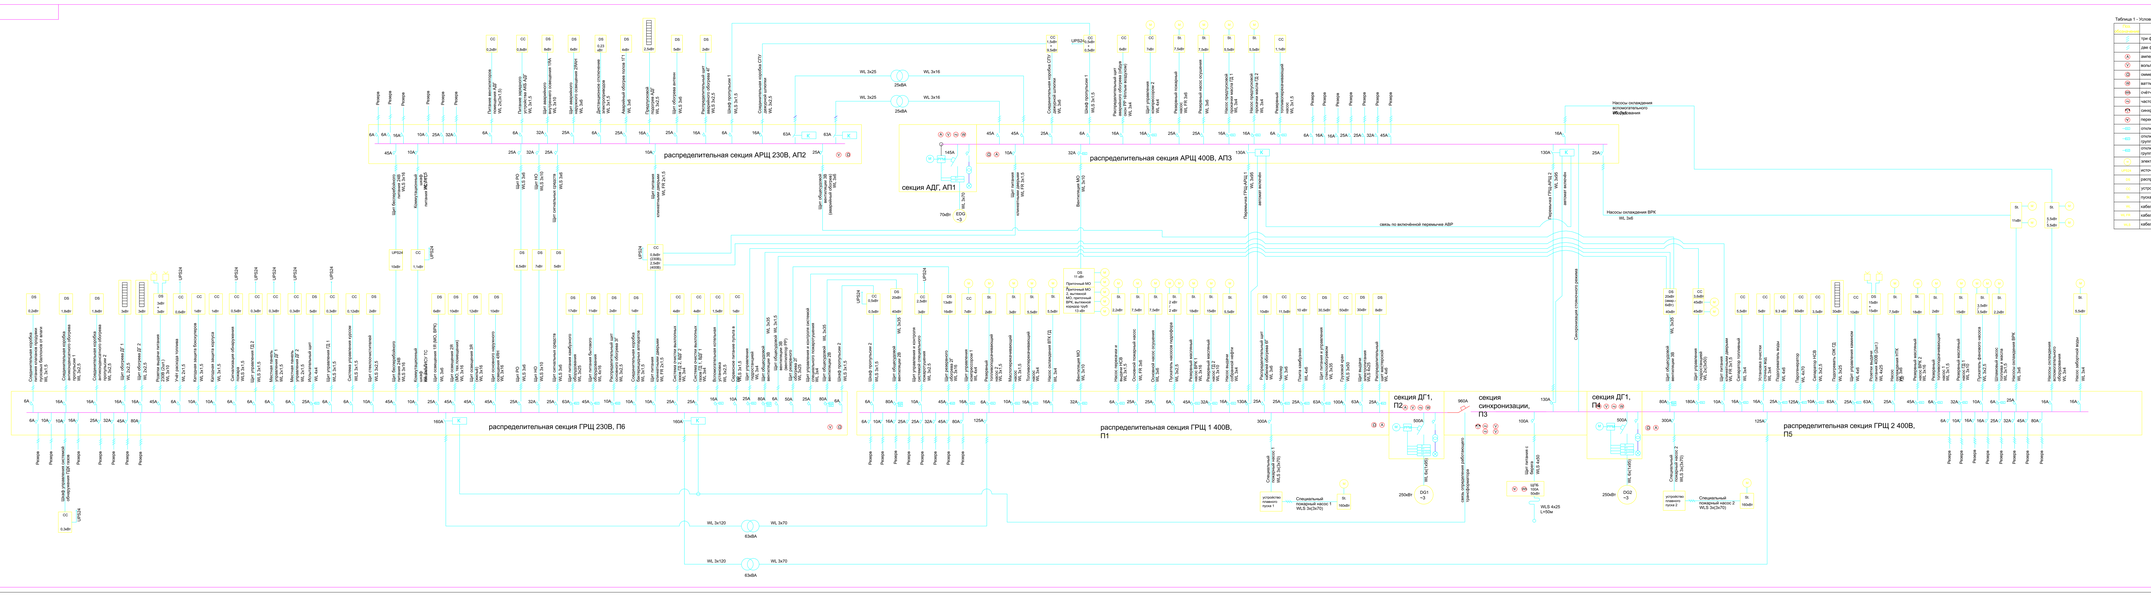

Таблица 1 - Условные обозначения

	трёхфазный
	двухфазный
	амперметр
	вольтметр
	омметр
	ваттметр
	счётчик электроэнергии
	частотомер
	синхронизатор
	переключатель фаз
	отключение потребителя при пожаре
	отключение несответственного потребителя 1ой группы
	отключение несответственного потребителя 2ой группы
	электродвигатель
	источник бесперебойного питания
	распределительный щит
	устройство
	пускатель
	кабельная линия
	кабельная линия, огнестойкая
	кабельная линия с экраном

1 Обозначение предохранителей для класса АМ (EAIng) (full inductive) АЕ2/1 (AMM) (TWW) ВЕ2 ECO WATERSEALAND ESCORT TXR SALWICK SWP-OA, REDONDY SWP.
2 Нагрузки потребителей указываются на последующих этапах проектирования.
3 Главный распределительный щит и Аварийно распределительный щит поставляются с сертификатом Российского морского регистра судоходства (РМРС). Проектно требования комплектации ОПМАЗ применяются.
4 Кабельная продукция:
4.1 Силовых ответственных потребителей с номинальным током от 20А и более исполняется в экранировке.
4.2 Все измерительные приборы, устанавливаемые на ГРЩ и АРЩ входят в перечень Государственного реестра средств измерения.
5 Автоматическое выключение для питания потребителей обеащиты, промышленной вентиляции и обеащиты в вентиляционных помещениях для пожаротушения предусмотрено с ручным возвратом в рабочее положение.
6 Установленные оборудование гарантированно соответствующее рабочим условиям при работе судна в открытом море, электромагнитная совместимость, допуская наличие в соответствии с предварительным расчетом равно 4,7 % при условии полнофазного куча электропитания. Производитель регистра уточняется на последующих стадиях проектирования в соответствии с условиями поставки, но в любом случае не должны превышать 8 %.